

445
2018

KANCELARIA OGÓLNA

11. 04. 2018

NON 3685

2018

0709

12 KWI. 2018

anon + Toj
Dyrektor
ds. Technicznych i Eksploatacji
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2018 roku
mgr inż. Magdalena Marciniak

Znak sprawy: WZR-IV.6225.1.2018

DECYZJA
Nr WZR/ 30 /18

Dyrektor
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
dr inż. o zdr. inż. Jacek Kryś

Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 188 ust. 2, art. 192, art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Jacka Krysia – Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 (REGON: 001126074),

w przedmiocie zmiany decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala, zmienionej decyzjami Prezydenta Miasta Bydgoszczy: Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 oraz Nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r., znak: WZR-IV.6225.1.2016

orzekam

- I. Zmienić tabele: nr 2, nr 4, nr 5 w załączniku, o którym mowa w pkt. II decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 oraz Nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r., znak: WZR-IV.6225.1.2016 i ustanowić ich brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
- II. Zmienić decyzję Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala, zmienionej decyzjami Prezydenta Miasta Bydgoszczy: Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 oraz Nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r., znak: WZR-IV.6225.1.2016, w następujący sposób:

1) punkt III. decyzji otrzymuje brzmienie:

„III. Źródła powstawania i miejsca wprowadzania do powietrza substancji oraz rodzaj i ilość wykorzystywanych paliw.

III.1. Źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza:

- dwa kotły parowe RN-HD o mocy cieplnej 1960 [kW] każdy,
- trzy kotły wodne RN-HW o mocy cieplnej 4600 [kW] każdy,
- agregat prądotwórczy ACC 1000,

- agregat prądotwórczy Wola,
- dwa agregaty prądotwórcze API 220S
- agregat prądotwórczy GV 630,
- kuchnia szpitalna.

III.2. Rodzaj i ilość wykorzystywanych paliw.

III.2.1. Rodzaj i ilość wykorzystywanych paliw z kotłowni.

Lp.	Dane techniczne	Wielkość i jednostka miary	Wielkość i jednostka miary
1	2	3	4
1.	Typ i nazwa kotła	Parowy RN-HD	Wodny RN-HW
2.	Ilość kotłów	2	3
3.	Roczne zużycie paliwa - gaz ziemny	2 x315 [tys.m ³]	3 x790 [tys.m ³]
4.	Roczne zużycie paliwa - olej opałowy	2 x 0,1 [Mg]	3 x 0,1 [Mg]

III.2.2. Rodzaj i ilość wykorzystywanych paliw w agregatach prądotwórczych i kuchni.

Lp.	Dane techniczne	Wielkość i jednostka miary	Wielkość i jednostka miary
1	2	3	4
1.	Rodzaj instalacji	Agregaty	Palniki w kuchni
2.	Roczne zużycie paliwa - gaz ziemny	-	12000 [m ³]
3.	Roczne zużycie paliwa - olej napędowy	2,44 [Mg]	-

- III. Pozostałe ustalenia decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala, zmienionej decyzjami Prezydenta Miasta Bydgoszczy: Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 oraz Nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r., znak: WZR-IV.6225.1.2016, **nie ulegają zmianie.**

Uzasadnienie

W dniu 5 stycznia 2018 r. Pan Jacek Kryś – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala zmienionej decyzjami Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 oraz Nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r., znak: WZR-IV.6225.1.2016.

Do wniosku załączono opracowanie: „Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.”

Następnie w odpowiedzi na wezwanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WZR-IV.6225.1.2018 z dnia 16 lutego 2018 r. Pan Jacek Kryś pismem z dnia 26 lutego 2018 r. oraz z dnia 9 marca 2018 r. uzupełnił wniosek.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) eksploatacja instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia.

Źródłami emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie są:

- instalacja energetyczna – kotłownia, w której eksploatowane są: 2 kotły parowe o mocy cieplnej 1960 [kW] każdy, 3 kotły wodne o mocy cieplnej 4600 [kW] każdy, kotły wyposażone są w uniwersalne palniki gazowo- olejowe,
- instalacja będąca awaryjnym źródłem energii elektrycznej – 5 agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym o łącznej mocy cieplnej 1801 [kW],
- instalacja kuchni szpitalnej zasilana gazem ziemnym składająca się z ośmiu palników o łącznej mocy cieplnej 40 [kW].

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 9 posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, udzielone przez Prezydenta Bydgoszczy decyzją Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013 zmienione decyzjami Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 oraz Nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r., znak: WZR-IV.6225.1.2016.

Zmiana warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza związana jest z wymianą istniejących dwóch agregatów prądotwórczych typu WOLA, każdy o mocy 200 [kW], na dwa agregaty prądotwórcze typu API 220S, każdy o mocy 176 [kW]. W wyniku przeprowadzonych zmian, łączna moc agregatów prądotwórczych zmniejszy się o 48 [kW], i osiągnie wartość 1801 [kW]. Ponadto nastąpił wzrost zużycia gazu ziemnego w palnikach zainstalowanych w kuchni szpitalnej, z 6700 [m³/rok], na 12000 [m³/rok].

Eksploatowana na terenie szpitala instalacja energetyczna objęta jest standardami emisyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 z późn. sprost.).

W ramach ww. wniosku wykonano obliczenia z wykorzystaniem referencyjnego modelu rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu. W części opisowej wniosku scharakteryzowano urządzenia technologiczne oraz źródła powstawania i miejsca emisji gazów i pyłów do powietrza.

W wyniku przeprowadzonej analizy i obliczeń stwierdzono, że:

- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska,
- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1546 z późn. sprost.),
- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia, wyrażonych jako poziomy substancji w powietrzu, wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87) poza granicami zakładu.

Wszystkie emitory kotłowni: E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 wyposażone są w króćce pomiarowe.

Prowadzący instalację wniósł o odstąpienie od określenia usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z emitatorów: EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EKc1 z uwagi na brak możliwości technicznych zainstalowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z tym, iż proponowaną we wniosku wielkość emisji ustalono na poziomie niepowodującym przekroczeń dopuszczalnych stężeń, w decyzji określono dopuszczalną emisję substancji wprowadzanych do powietrza zgodnie z propozycją wnioskodawcy.

Podstawę prawną do wydania przedmiotowej decyzji stanowi art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Ponadto zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. W związku z powyższym przedmiotowa decyzja zmieniająca warunki pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza określa odpowiednio: wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania, rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji wobec Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Kowalska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Zintegrowanego Rozwoju

Otrzymują:

1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
2. aa/AM

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1006,00 zł (słownie: tysiąc sześć złotych 00/100).

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2018, nr WZR/ 30 /18 z dnia 27 marca 2018 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

Tabela nr 2

Ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji agregatów prądotwórczych oraz instalacji kuchni szpitalnej.

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość		Średnica/ Przekrój	Prędkość gazów	Temperatura gazów		Czas pracy	Nazwa substancji	Emisja maksymalna	
		m	m			K	h/rok			kg/h	
EA1	Agregat prądotwórczy ACC 1000	1,0	0,2	11	350	20			dwutlenek siarki	0,0016	
									pył ogółem	0,0869	
									– w tym pył do 2,5 µm	0,0869	
									– w tym pył do 10 µm	0,0869	
									tlenek węgla	0,0347	
EA2	Agregat prądotwórczy Wola	6,0	0,2	3,5	350	20			tlenki azotu jako NO ₂	0,4340	
									dwutlenek siarki	0,0004	
									pył ogółem	0,0219	
									– w tym pył do 2,5 µm	0,0219	
									– w tym pył do 10 µm	0,0219	
EA3	Agregat prądotwórczy API 220S	3,5	0,2	2,5	350	20			tlenek węgla	0,0088	
									tlenki azotu jako NO ₂	0,1097	
									dwutlenek siarki	0,0004	
									pył ogółem	0,0193	
									– w tym pył do 2,5 µm	0,0193	
									– w tym pył do 10 µm	0,0193	
									tlenek węgla	0,0077	
									tlenki azotu jako NO ₂	0,0965	

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2018, nr WZR/ 30 /18 z dnia 27 marca 2018 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość		Średnica/ Przekrój	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Czas pracy	Nazwa substancji	Emisja maksymalna
		m	m						
EA4	Agregat prądotwórczy API 220S	3,5	0,2	2,5	350	20		dwutlenek siarki	kg/h
								pył ogółem	0,0004
								– w tym pył do 2,5 µm	0,0193
								– w tym pył do 10 µm	0,0193
								tlenek węgla	0,0077
EA5	Agregat prądotwórczy GV 630	3,5	0,2	8,1	350	20		tlenki azotu jako NO ₂	0,0965
								dwutlenek siarki	0,0010
								pył ogółem	0,0501
								– w tym pył do 2,5 µm	0,0501
								– w tym pył do 10 µm	0,0501
Ekc1	Kuchnia palniki gazowe	7,0	0,2	1,0	350	3000		tlenek węgla	0,0201
								tlenki azotu jako NO ₂	0,2506
								dwutlenek siarki	0,00001
								pył ogółem	3,00E-6
								– w tym pył do 2,5 µm	3,00E-6
								– w tym pył do 10 µm	3,00E-6
								tlenek węgla	0,0012
								tlenki azotu jako NO ₂	0,0088

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2018, nr WZR/ 30 /18 z dnia 27 marca 2018 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

Tabela nr 4

Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku, łącznie z instalacji agregatów prądotwórczych.

Lp.	Nazwa substancji	Emisja roczna w Mg
1	2	3
1	tlenek węgla	0,00117
2	tlenki azotu jako NO ₂	0,01465
3	pył ogółem	0,00293
4	– w tym pył do 2,5 µm	0,00293
5	– w tym pył do 10 µm	0,00293
6	dwutlenek siarki	0,000056

Tabela nr 5

Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku, łącznie z instalacji kuchni szpitalnej.


Lp.	Nazwa substancji	Emisja roczna w Mg
1	2	3
1	tlenek węgla	0,00288
2	tlenki azotu jako NO ₂	0,02100
3	pył ogółem	0,000006
4	– w tym pył do 2,5 µm	0,000006
5	– w tym pył do 10 µm	0,000006
6	dwutlenek siarki	0,000024

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Kowalska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Zintegrowanego Rozwoju

TUI/OM/4521/2016

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Znak sprawy: WZR-IV.6225.1.2016

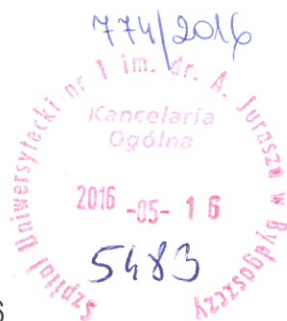

Bydgoszcz, dnia 11 maja 2016 roku

DECYZJA
Nr WGK/ 12 /16

Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Jacka Krysia – Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy,

w przedmiocie zmiany za zgodą stron decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015,

orzekam

- I. Zmienić za zgodą stron załącznik, o którym mowa w pkt. II decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 i ustanowić jego brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
- II. Zmienić za zgodą stron decyzję Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającą Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 w następujący sposób:
 - 1) punkt III. decyzji otrzymuje brzmienie:

„III. Źródła powstawania i miejsca wprowadzania do powietrza substancji oraz rodzaj i ilość wykorzystywanych paliw.
 - III.1. Źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza:
 - dwa kotły parowe RN-HD o mocy cieplnej 1960 [kW] każdy,
 - trzy kotły wodne RN-HW o mocy cieplnej 4600 [kW] każdy,
 - agregat prądotwórczy ACC 100,
 - trzy agregaty prądotwórcze Wola,
 - agregat prądotwórczy GV 630,
 - kuchnia szpitalna.

III.2. Rodzaj i ilość wykorzystywanych paliw.

III.2.1. Rodzaj i ilość wykorzystywanych paliw z kotłowni.

Lp.	Dane techniczne	Wielkość i jednostka miary	Wielkość i jednostka miary
1	2	3	4
1.	Typ i nazwa kotła	Parowy RN-HD	Wodny RN-HW
2.	Ilość kotłów	2	3
3.	Roczne zużycie paliwa - gaz ziemny	2 x 315 [tys.m ³]	3 x 790 [tys.m ³]
4.	Roczne zużycie paliwa - olej opałowy	2 x 0,1 [Mg]	3 x 0,1 [Mg]

III.2.1. Rodzaj i ilość wykorzystywanych paliw w agregatach prądotwórczych i kuchni.

Lp.	Dane techniczne	Wielkość i jednostka miary	Wielkość i jednostka miary
1	2	3	4
1.	Rodzaj instalacji	Agregaty	Palniki w kuchni
2.	Roczne zużycie paliwa - gaz ziemny	-	6700 [m ³]
3.	Roczne zużycie paliwa - olej opałowy	2,34 [Mg]	-

2) punkt VI. decyzji otrzymuje brzmienie:

„VI. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji w zakresie substancji wprowadzanych do powietrza.

Usytuowanie przekrojów pomiarowych oraz króćców pomiarowych do pomiarów substancji emitowanych, do atmosfery powinno być zgodne z aktualnymi przepisami. Do pomiarów należy stosować metodyki referencyjne, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw. Dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskanych wyników.

Stanowiska do pomiarów wielkości emisji w zakresie substancji wprowadzanych do powietrza usytuowane są na emitorach: E-1, E-2, E-3, E-4, E-5.”

3) po pkt. VIII. decyzji dodać pkt IX. o następującym brzmieniu:

„IX. Odstąpić od określenia usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z emitorów: EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EKc1.”

III. Pozostałe ustalenia decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala zmienionej decyzją Prezydenta Miasta

Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015, **nie ulegają zmianie.**

Uzasadnienie

W dniu 25 lutego 2016 r. Pan Jacek Kryś – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015.

Do wniosku załączono opracowanie: „Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.”

Następnie w odpowiedzi na wezwanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WGK-VII.6225.11.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Pan Jacek Kryś pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. uzupełnił wniosek.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) eksploatacja instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia.

Źródłami emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie są:

- instalacja energetyczna – kotłownia, w której eksploatowane są: 2 kotły parowe o mocy cieplnej 1960 [kW] każdy, 3 kotły wodne o mocy cieplnej 4600 [kW] każdy, kotły wyposażone są w uniwersalne palniki gazowo- olejowe,
- instalacja będąca awaryjnym źródłem energii elektrycznej – 5 agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym o łącznej mocy cieplnej 1849 [kW],
- instalacja kuchni szpitalnej zasilana gazem ziemnym składająca się z ośmiu palników o łącznej mocy cieplnej 40 [kW].

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 9 posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, udzielone przez Prezydenta Bydgoszczy decyzją Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013 zmienione decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015.

Zmiana warunków pozwolenia związana jest z uwzględnieniem:

- instalacji do spalania paliw ciekłych w 5 agregatach prądotwórczych o łącznej mocy prądotwórczej 1849 [kW] wytwarzających energię elektryczną w przypadku awarii podstawowego zasilania z sieci,
- instalacji kuchni szpitalnej składającej się z 8 palników o łącznej mocy cieplnej 40 [kW], spalającej paliwo gazowe.

Eksploatowana na terenie szpitala instalacja energetyczna objęta jest standardami emisyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 z późn. sprost.).

W ramach ww. wniosku wykonano obliczenia z wykorzystaniem referencyjnego modelu rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu. W części opisowej wniosku scharakteryzowano urządzenia technologiczne oraz źródła powstawania i miejsca emisji gazów i pyłów do powietrza.

W wyniku przeprowadzonej analizy i obliczeń stwierdzono, że:

- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska,

- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1546 z późn. sprost.),
- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia, wyrażonych jako poziomy substancji w powietrzu, wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87) poza granicami zakładu.

Wszystkie emitory kotłowni: E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 wyposażone są w króćce pomiarowe.

Prowadzący instalację wniósł o odstąpienie od określenia usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z emitorów: EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EKc1 z uwagi na brak możliwości technicznych zainstalowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.


W związku z tym, iż proponowaną we wniosku wielkość emisji ustalono na poziomie niepowodującym przekroczeń dopuszczalnych stężeń, w decyzji określono dopuszczalną emisję substancji wprowadzanych do powietrza zgodnie z propozycją wnioskodawcy.

Podstawę prawną do wydania przedmiotowej decyzji stanowi art. 155 kpa, który mówi, iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Kowalska
 Aleksandra Kowalska
 Zastępca Dyrektora Wydziału
 Zintegrowanego Rozwoju

Otrzymują:

1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
2. aa/AM

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł (słownie: tysiąc_pięć_ złotych 50/100).

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2016, nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r. ustalający rodzaje ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Tabela nr 1 Ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej

Numer emitora	Źródło zanieczyszczeń obiekt, wydział	Nazwa emitowanej substancji	Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości gazów i pyłów w mg/m ³ u przy zawartości tlenu w gazach spalinowych 3%, gazy w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa -w trakcie spalania oleju opałowego	Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości gazów i pyłów w mg/m ³ u przy zawartości tlenu w gazach spalinowych 3%, gazy w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa - w trakcie spalania gazu ziemnego	Dane dotyczące emitora					
			[mg/m ³ u]	[mg/m ³ u]	Wysokość h	Średnica	Natężenie przepływu spalin	Prędkość wylotowa	Temperatura	Czas pracy
					[m]	[m]	[m ³ /h]	[m/s]	[°K]	[h/rok]
E1	Kocioł parowy RN-HD	Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)	400	150	25,0	0,45	2184	7,5	443	8760
		Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)	850	35						
		Pył	50	5						
E2	Kocioł parowy RN-HD	Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)	400	150	25,0	0,45	2184	7,5	443	8760
		Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)	850	35						
		Pył	50	5						
EK3 E-3	Kocioł wodny RN-HW	Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)	400	150	25,0	0,7	5126	7,3	443	8760
		Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)	850	35						
		Pył	50	5						
EK4 E-4	Kocioł wodny RN-HW	Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)	400	150	25,0	0,7	5126	7,3	443	8760
		Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)	850	35						
		Pył	50	5						

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2016, nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Numer emitora	Źródło zanieczyszczeń obiekt, wydział	Nazwa emitowanej substancji	Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości gazów i pyłów w mg/m ³ przy zawartości tlenu w gazach spalinowych 3%, gazy w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa -w trakcie spalania oleju opałowego	Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości gazów i pyłów w mg/m ³ przy zawartości tlenu w gazach spalinowych 3%, gazy w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa - w trakcie spalania gazu ziemnego	Dane dotyczące emitora					
					Wysokość h	Średnica	Natężenie przepływu spalin	Prędkość wylotowa	Temperatura	Czas pracy
			[mg/m ³]	[mg/m ³]	[m]	[m]	[m ³ /h]	[m/s]	[°K]	[h/rok]
EK5 E-5	Kocioł parowy 400kW RN-HD/W	Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)	400	150	25,0	0,7	5126	7,3	443	8760
		Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)	850	35						
		Pył	50	5						

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2016, nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Tabela nr 2 Ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji agregatów prądotwórczych oraz instalacji kuchni szpitalnej.

Numer emitora	Źródło zanieczyszczeń obiekt, wydział	Nazwa emitowanej substancji	Emisja maksymalna	Dane dotyczące emitora					
				Wysokość h	Średnica	Natężenie przepływu spalin	Prędkość wylotowa	Temperatura	Czas pracy
			[kg/h]	[m]	[m]	[Nm ³ /h]	[m/s]	[°K]	[h/rok]
EA1	Agregat prądotwórczy ACC	Dwutlenek siarki	0,0016						
		Pył ogółem	0,0869						
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0869						
		- w tym pył do 10 µm	0,0869		1,0	990	11	350	20
		Tlenek węgla	0,0347						
		Tlenki azotu jako NO ₂	0,4340						
EA2	Agregat prądotwórczy WOLA1	Dwutlenek siarki	0,0004						
		Pył ogółem	0,0219						
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0219						
		- w tym pył do 10 µm	0,0219		6,0	250	3,5	350	20
		Tlenek węgla	0,0088						
		Tlenki azotu jako NO ₂	0,1097						

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2016, nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Numer emitora	Źródło zanieczyszczeń obiekt, wydział	Nazwa emitowanej substancji	Emisja maksymalna [kg/h]	Dane dotyczące emitora					
				Wysokość h [m]	Średnica [m]	Natężenie przepływu spalin [Nm ³ /h]	Prędkość wylotowa [m/s]	Temperatura [°K]	Czas pracy [h/rok]
EA3	Agregat prądotwórczy WOLA2	Dwutlenek siarki	0,0004	7,7	0,2	250	3,5	350	20
		Pył ogółem	0,0219						
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0219						
		- w tym pył do 10 µm	0,0219						
		Tlenek węgla	0,0088						
EA4	Agregat prądotwórczy WOLA3	Tlenki azotu jako NO ₂	0,1097	7,7	0,2	250	3,5	350	20
		Dwutlenek siarki	0,0004						
		Pył ogółem	0,0219						
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0219						
		- w tym pył do 10 µm	0,0219						
EA5	Agregat prądotwórczy GV630	Tlenek węgla	0,0088	3,5	0,1	571	8,1	350	20
		Tlenki azotu jako NO ₂	0,1097						
		Dwutlenek siarki	0,001						
		Pył ogółem	0,0501						
		- w tym pył do 2,5 µm	0,0501						

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2016, nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r. ustalający rodzaje i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Numer emitora	Źródło zanieczyszczeń obiekt, wydział	Nazwa emitowanej substancji	Emisja maksymalna [kg/h]	Dane dotyczące emitora					
				Wysokość h [m]	Średnica [m]	Natężenie przepływu spalin [Nm ³ /h]	Prędkość wylotowa [m/s]	Temperatura [°K]	Czas pracy [h/rok]
EKc1	Kuchnia – palniki gazowe	Dwutlenek siarki	0,00001	7,0	0,2	50	1,0	425	2000
		Pył ogółem	3,00E-6						
		- w tym pył do 2,5 µm	3,00E-6						
		- w tym pył do 10 µm	3,00E-6						
		Tlenek węgla	0,0012						
		Tlenki azotu jako NO ₂	0,0088						

Załącznik do decyzji znak: WZR-IV.6225.1.2016, nr WZR/12/16 z dnia 11 maja 2016 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Tabela nr 3 Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku, łącznie z instalacji energetycznej.

Lp.	Nazwa emitowanej substancji	Ilość gazów i pyłów Mg/rok
1.	Tlenek węgla CO	0,8103
2.	Dwutlenek azotu NO ₂	4,5024
3.	Pył ogółem	0,0438
4.	Pył zawieszony PM10	0,0438
5.	Pył zawieszony PM2,5	0,0438
6.	Dwutlenek siarki SO ₂	0,0080

Tabela nr 4 Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku, łącznie z instalacji agregatów prądotwórczych.

Lp.	Nazwa emitowanej substancji	Ilość gazów i pyłów Mg/rok
1.	Tlenek węgla CO	0,00112
2.	Dwutlenek azotu NO ₂	0,0141
3.	Pył ogółem	0,0028
4.	Pył zawieszony PM10	0,0028
5.	Pył zawieszony PM2,5	0,0028
6.	Dwutlenek siarki SO ₂	0,00005

Tabela nr 5 Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku, łącznie z instalacji kuchni szpitalnej - .

Lp.	Nazwa emitowanej substancji	Ilość gazów i pyłów Mg/rok
1.	Tlenek węgla CO	0,001608
2.	Dwutlenek azotu NO ₂	0,01725
3.	Pył ogółem	0,000003
4.	Pył zawieszony PM10	0,000003
5.	Pył zawieszony PM2,5	0,000003
6.	Dwutlenek siarki SO ₂	0,000013

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Znak sprawy: WZR-IV.6225.14.2016

9211

TU1

2 SIE. 2016

POSTANOWIENIE Nr WZR / 61 / 16

Dyrektor ds. Finansowych
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

mgr inż. Roger Hartwig

Na podstawie art. 113 § 1, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/12/16 z dnia 11 maja 2016 r., znak: WZR-IV.6225.1.2016 zmieniającej decyzję Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala

w następujący sposób:

1. Zapis o treści:

„WGK/12/16”

zastąpić zapisem:

„WZR/12/16”.

2. W tabeli nr 1 „Ilość gazów i pyłów dopuszczonych do powietrza oraz charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej” załącznika do decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WZR-IV.6225.1.2016, nr WGK/12/16 z dnia 11 maja 2016 r.

zapis o treści:

„Kocioł parowy RN-HD”

zastąpić zapisem:

„Kocioł wodny RN-HW”.

Uzasadnienie

W dniu 26 lipca 2016 r. Pan Jacek Kryś – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy wniósł o sprostowanie oczywistej omyłki w tabeli nr 1 załącznika do decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/12/16 z dnia 11 maja 2016 r., znak: WZR-IV.6225.1.2016. Na stronie 2 ww. załącznika omyłkowo wpisano „Kocioł parowy RN-HD” zamiast: „Kocioł wodny RN-HW”.

Ponadto w ww. decyzji omyłkowo wpisano nr decyzji: „WGK/12/16” zamiast „WZR/12/16”.


Sprostowanie oczywistej omyłki nie ma wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi w szczególności art. 113 § 1 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować

w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, które należy wnieść w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Baron
Dyrektor Wydziału
Zintegrowanego Rozwoju

Otrzymują:

1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
2. aa/AM

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

TU/1007/525/L.M.

DT
T01
Dyrektor
ds. Technicznych i Eksploatacji
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Prezydent Miasta Bydgoszczy

mgr inż. Magdalena Marciniak

Znak sprawy: WGK-VII.6225.7.2015

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2015 roku

DECYZJA
Nr WGK/528/15

Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Jacka Krysię – Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy,

w przedmiocie zmiany za zgodą stron decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala,

orzekam

- I. Zmienić za zgodą stron załącznik, o którym mowa w pkt. II decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala i ustanowić jego brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
- II. Zmienić za zgodą stron punkt III.2. decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala i ustanowić jego brzmienie:

III.2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców.

Lp.	Dane techniczne	Wielkość i jednostka miary	Wielkość i jednostka miary
1	2	3	4
1.	Typ i nazwa kotła	Parowy RN-HD	Wodny RN-HW
2.	Ilość kotłów	2	3
3.	Roczne zużycie paliwa - gaz ziemny	2 x 315 [tys.m ³]	3 x 790 [tys.m ³]
4.	Roczne zużycie paliwa - olej opałowy	2 x 0,1 [Mg]	3 x 0,1 [Mg]

- III. Pozostałe ustalenia decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala, **nie ulegają zmianie.**

Uzasadnienie

W dniu 13 maja 2015 r. Pan Jarosław Kozera – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, wystąpił z wnioskiem o zmianę

decyzji Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala.

Do wniosku załączono opracowanie: „Wniosek o zmianę warunków pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.”

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) eksploatacja instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia.

Źródłami emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie jest instalacja energetyczna o łącznej mocy 17,720 MW, z których emitowane są następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM₁₀, pył zawieszony PM_{2,5}, tlenek węgla. Kotły wyposażone są w uniwersalne palniki gazowo-olejowe, przystosowane do spalania oleju opałowego i gazu ziemnego. Paliwem podstawowym jest gaz ziemny, olej opałowy jest paliwem rezerwowym na wypadek braku dostawy gazu ziemnego.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 9 posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, udzielone przez Prezydenta Bydgoszczy decyzją Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013.

Zmiana warunków pozwolenia związana jest ze zwiększeniem ilości paliwa podstawowego (gazu ziemnego) spalanego w ciągu roku w instalacji kotłowni wodno-parowej z obecnej ilości Ba = 1 700 000 m³/rok do ilości Ba = 3 000 000 m³/rok. Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku ma wpływ na poziom średniorocznych stężeń emitowanych substancji w powietrzu.

Ekspluatowana na terenie szpitala instalacja energetyczna objęta jest standardami emisyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 z późn. sprost.).

W ramach ww. wniosku wykonano obliczenia z wykorzystaniem referencyjnego modelu rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu. W części opisowej wniosku scharakteryzowano urządzenia technologiczne oraz źródła powstawania i miejsca emisji gazów i pyłów do powietrza.

W wyniku przeprowadzonej analizy i obliczeń stwierdzono, że:

- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska,
- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1546 z późn. sprost.),
- eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia, wyrażonych jako poziomy substancji w powietrzu, wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87) poza granicami zakładu.

Wszystkie emitory wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (emitory: E-1, E-2, E-3, E-4, E-5) wyposażone są w króćce pomiarowe.

W związku z tym, iż proponowaną we wniosku wielkość emisji ustalono na poziomie niepowodującym przekroczeń dopuszczalnych stężeń, w decyzji określono dopuszczalną emisję substancji wprowadzanych do powietrza zgodnie z propozycją wnioskodawcy.

Podstawę prawną do wydania przedmiotowej decyzji stanowi art. 155 kpa, który mówi, iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



up. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Boron
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Kozera
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
2. aa/AM

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł (słownie: tysiąc_pięć_ złotych 50/100).

Załącznik do decyzji znak: WGK-VII.6225.7.2015, nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Tabela nr 1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Lp.	Źródło zanieczyszczenia / nr emitora	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Czas pracy emitora [h/r]	Temperatura gazu na wylocie [K]	Ilość odprowadzanych gazów do powietrza [m ³ /h]	Prędkość gazu na wylocie [m/s]	Substancje zanieczyszczające
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2 x Kotły parowe RN-HD / E-1 i E-2	25,0	0,45	8760	443	2184	7,5	Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Tlenek węgla Dwutlenek azotu
2.	3 x Kotły wodne RN-HW E-3, E-4 i E-5	25,0	0,7	8760	443	5126	7,3	Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Tlenek węgla Dwutlenek azotu

Tabela nr 2 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza - kotły opalane olejem opalowym.

Lp.	Nazwa substancji (dla niektórych substancji podano w nawiasach ich nazwy zwyczajowe)	Wskaźniki emisji * [mg/m ³ _u]
1	2	3
1.	Dytlenek azotu (dwutlenek azotu)	400
2.	Dytlenek siarki (dwutlenek siarki)	850
3.	Pył	50

*- wartość tlenu w gazach spalinowych 3% , gazy w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Tabela nr 3 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza - kotły opalane gazem ziemnym.

Lp.	Nazwa substancji (dla niektórych substancji podano w nawiasach ich nazwy zwyczajowe)	Wskaźniki emisji * [mg/m ³ _u]
1	2	3
1.	Dytlenek azotu (dwutlenek azotu)	150
2.	Dytlenek siarki (dwutlenek siarki)	35
3.	Pył	5

*- wartość tlenu w gazach spalinowych 3% , gazy w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Załącznik do decyzji znak: WGK-VII.6225.7.2015, nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Tabela nr 4 Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku, łącznie z instalacji.

Lp.	Nazwa emitowanej substancji	Ilość gazów i pyłów Mg/rok
1	2	3
1.	Tlenek węgla CO	0,8103
2.	Dwutlenek azotu NO ₂	4,5024
3.	Pył ogółem	0,0438
4.	Pył zawieszony PM10	0,0438
5.	Pył zawieszony PM2,5	0,0438
6.	Dwutlenek siarki SO ₂	0,0080

z up. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Boron
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

10/07/2015

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Znak sprawy: WGK-VII.6225.13.2015



10/07/2015
Dyrektor
ds. Technicznych i Eksploatacji
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 2 lipca 2015 r.
mgr inż. Magdalena Marciniak

08 LIP 2015

POSTANOWIENIE
Nr WGK / 118 / 15

Na podstawie art. 113 § 1, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),

postanawiam

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 zmieniającej decyzję Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala

w następujący sposób:

zapis o treści:
„Pan Jarosław Kozera”

zastąpić zapisem:
„Pan Jacek Kryś”

Uzasadnienie

W decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WGK/528/15 z dnia 11 czerwca 2015 r., znak: WGK-VII.6225.7.2015 zmieniającej decyzję Prezydenta Bydgoszczy Nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r., znak: WGK-VII.6225.3.2013, udzielającej Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala omyłkowo wpisano imię i nazwisko poprzedniego dyrektora szpitala.


Z Krajowego Rejestru Sądowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy dostępnego na portalu E-MS wynika, że do reprezentowania podmiotu uprawniony jest Pan Jacek Kryś.

Sprostowanie oczywistej omyłki nie ma wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi w szczególności art. 113 § 1 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, które należy wnieść w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Boroń
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:


1. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
2. aa/AM

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Prezydent Bydgoszczy

Znak sprawy: WGK-VII.6225.3.2013



1) TUI
2) ca/-
Dyrektor ds. Technicznych i Logistyki
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
mgr inż. Jacek Kryś
DECYZJA
Nr WGK/469/13

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 roku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 183 ust.1, art. 188, art. 220 ust. 1, art. 224 ust. 1 i 2, art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031)

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 1 marca 2013 r. przez Jarosława Kozere – Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala

orzekam

I. Udzielić Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala,
na czas oznaczony **do dnia 24 maja 2023 roku.**

II. Określić następujące ilości i rodzaje substancji dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza łącznie i osobno dla każdego źródła powstawania, miejsca wprowadzania i całej instalacji oraz warunki ich wprowadzania, zgodnie z **załącznikiem** do niniejszej decyzji, stanowiącym integralną część decyzji.

III. Źródła powstawania i miejsca wprowadzania do powietrza substancji oraz rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców.

III.1. Źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza:

- dwa kotły parowe RN-HD o mocy cieplnej 1960 [kW] każdy,
- trzy kotły wodne RN-HW o mocy cieplnej 4600 [kW] każdy.

III.2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców.

Lp.	Dane techniczne	Wielkość i jednostka miary	Wielkość i jednostka miary
1.	2.	3.	4
1.	Typ i nazwa kotła	Parowy RN-HD	Wodny RN-HW
2.	Ilość kotłów	2	3

Lp.	Dane techniczne	Wielkość i jednostka miary	Wielkość i jednostka miary
1.	2.	3.	4.
3.	Roczne zużycie paliwa - gaz ziemny	2 x 190 [tys.m ³]	3 x 440 [tys.m ³]
4.	Roczne zużycie paliwa - olej opałowy	2 x 0,1 [Mg]	3 x 0,1 [Mg]

V. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach.

Instalacja nie pracuje w warunkach innych niż normalne.

VI. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów.

Usytuowanie przekrojów pomiarowych oraz króćców pomiarowych do pomiarów substancji pyłowych i gazowych emitowanych, do atmosfery powinno być zgodne z aktualnymi przepisami. Do pomiarów należy stosować metodyki referencyjne, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw. Dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskanych wyników.

VII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.

Pomiary należy wykonywać i przekazywać właściwym organom ochrony środowiska zgodnie z zasadami aktualnie obowiązujących przepisów.

VIII. Zobowiązać prowadzącą instalację do:

1. Wystąpienia do Prezydenta Bydgoszczy w przypadku zmian technicznych i technologicznych, dotyczących emisji substancji i emitorów, które mogą wpłynąć na ilość lub rodzaj gazów i pyłów odprowadzanych do powietrza.
2. Prowadzenia prawidłowej eksploatacji, systematycznej kontroli i konserwacji źródeł emisji.

Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2013 r. Pan Jarosław Kozera – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie złożył wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznej znajdującej się na terenie szpitala.

Do wniosku załączono opracowanie: „Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza”.

W dniu 29 marca 2013 r. wezwano Pana Jarosława Kozerego do uzupełnienia wniosku o: wskazanie terminu, do którego emitory E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 zostaną wyposażone w króćce pomiarowe, wyjaśnienie różnicy w emisji maksymalnej dwutlenku azotu pomiędzy tabelą w pkt. 9.9 „Dane do obliczeń stężeń zanieczyszczeń w sieci receptorów, klasyfikacja emitorów.” a załącznikiem nr 2 „Szczegółowe wyniki obliczeń warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza”, przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. prowadzący instalację uzupełnił wniosek.

W dniu 7 maja 2013 r. ponownie wezwano Pana Jarosława Kozere do uzupełnienia wniosku o wskazanie terminu, do którego emitory E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 zostaną wyposażone w króćce pomiarowe.

W dniu 14 maja 2013 r. uzupełniono wniosek.

W związku z faktem, iż złożone uzupełnienia nie wyjaśniały kwestii wykonania punktów pomiarowych na emitorach wezwano Pana Jarosława Kozere na rozprawę.

W dniu 23 maja 2013 r. przeprowadzono rozprawę administracyjną w siedzibie Referatu Ochrony Powietrza i Ziemi Urzędu Miasta w Bydgoszczy, w trakcie której ustalono, że na wszystkich emitorach, tj. E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 zainstalowane są po dwa króćce pomiarowe.

Na podstawie przedłożonego wniosku ustalono, iż źródłami emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie są źródła energetyczne o łącznej mocy 17,720 MW, z których emitowane są następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM₁₀, pył zawieszony PM_{2,5}, tlenek węgla. Kotły wyposażone są w uniwersalne palniki gazowo-olejowe, przystosowane do spalania oleju opałowego i gazu ziemnego. Paliwem podstawowym jest gaz ziemny, olej opałowy jest paliwem rezerwowym na wypadek braku dostawy gazu ziemnego.

Powyższe kotły podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558).

W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisja wszystkich analizowanych substancji ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9 spełnia wymagania jakości powietrza atmosferycznego.

W myśl art. 224 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, dla których są ustalone standardy emisyjne, w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie określa się dla tej instalacji, procesu lub operacji innych rodzajów gazów lub pyłów niż objęte standardami; w pozwoleniu wskazuje się na odstępianie od określania warunków emisji dla pozostałych gazów lub pyłów.

W związku z powyższym odstąpiono od określenia warunków emisji dla tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM₁₀, pyłu zawieszonego PM_{2,5}.

W związku z tym, iż proponowaną we wniosku wielkość emisji ustalono na poziomie niepowodującym przekroczeń dopuszczalnych stężeń, w decyzji określono dopuszczalną emisję substancji wprowadzanych do powietrza zgodnie z propozycją wnioskodawcy.

Odpowiedzialność za przedłożone dane i obliczenia, a w szczególności przyjęte do obliczeń warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wielkości emisji i wykonane obliczenia rozprzestrzeniania, ponosi autor opracowania.

Podstawę prawną do wydania przedmiotowej decyzji stanowi art. 378 ust. 1 Poś, który mówi, iż organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 183, jest starosta. Zgodnie z art. 220 ust. 1 Poś wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z niniejszej instalacji wymaga pozwolenia. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinno spełniać wymagania określone w art. 188 oraz w art. 224 Poś. Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat (art. 188 ust. 1 i 183 ust. 1 Poś).

W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji, służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



z up. PREZYDENTA MIASTA
Gizegorz Boroń
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Kozera
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

2. aa/AM

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Zgodnie z ust. 40 części III załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.) pobrano opłatę skarbową w wysokości 2011,00 zł (słownie: dwa tysiące jedenaście złotych 00/100) na konto Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Załącznik do decyzji znak: WGK-VII.6225.3.2013, nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r. ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

Tabela nr 1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Lp.	Źródło zanieczyszczenia / nr emitora	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Czas pracy emitora [h/r]	Temperatura gazu na wylocie [K]	Ilość odprowadzanych gazów do powietrza [m ³ /h]	Prędkość gazu na wylocie [m/s]	Substancje zanieczyszczające
1	2 x Kotły parowe RN-HD / E-1 i E-2	25,0	0,45	8760	443	2184	7,5	Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Tlenek węgla Dwutlenek azotu
2	3 x Kotły wodne RN-HW E-3, E-4 i E-5	25,0	0,7	8760	443	5126	7,3	Pył ogółem Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM 2,5 Tlenek węgla Dwutlenek azotu

Tabela nr 2 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza - kotły opalane olejem opałowym.

Lp.	Nazwa substancji (dla niektórych substancji podano w nawiasach ich nazwy zwyczajowe)	Wskaźniki emisji * [mg/m ³ _u]
1	2	3
1	Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)	400
2	Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)	850
3	Pył	50

*- wartość tlenu w gazach spalinowych 3% , gazy w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Tabela nr 3 Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza - kotły opalane gazem ziemnym.

Lp.	Nazwa substancji (dla niektórych substancji podano w nawiasach ich nazwy zwyczajowe)	Wskaźniki emisji * [mg/m ³ _u]
1	2	3
1	Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)	150
2	Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)	35
3	Pył	5

*- wartość tlenu w gazach spalinowych 3% , gazy w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

Załącznik do decyzji znak: WGK-VII.6225.3.2013, nr WGK/469/13 z dnia 29 maja 2013 r.
ustalający rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz charakterystykę
miejsc wprowadzania pyłów do powietrza z instalacji energetycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego nr
1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

**Tabela nr 4 Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilości gazów i pyłów w ciągu roku,
łącznie z instalacji.**

Lp	Nazwa emitowanej substancji	Ilość gazów i pyłów Mg/rok
1	2	3
1.	Tlenek węgla CO	0,4625
2.	Dwutlenek azotu NO ₂	2,5524
3.	Pył ogółem	0,0249
4.	Pył zawieszony PM10	0,0249
5.	Pył zawieszony PM2,5	0,0249
6.	Dwutlenek siarki SO ₂	0,0054

z up. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Boron
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska